

ANALISA DATA VIBRASI UNTUK MENGIDENTIFIKASI KONDISI DAN SYMPTOM PADA TURBIN GAS SIEMENS V 94.2 PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

Evan Therelim^{1*}, Ikhwansyah Isranuri², M. Sabri³, Marragi M⁴, Ahmad H. Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

Email: therelim88@gmail.com

Abstract

Along with the times, the population is increasing which means there is also an increasing need for electrical energy. One solution to this problem is to build power plant as a large-scale provider of electrical energy. In this state-wide energy supply company, maintenance is needed to guarantee the production quality of the company. Maintenance plays an important role in the production activities of a company that concerns the smoothness or congestion of production, production volume, and so that the output produced is well received by consumers. Based on the data analysis, it can be concluded that in the time domain it can be seen that the highest vibration at measuring point 1 is located in the axial direction while the highest vibration at measuring point 2 is in the horizontal direction. In the frequency domain, it can be seen the phenomenon of unbalance symptoms and misalignment on the turbine shaft point 1 and 2. From the calculation results also obtained that the results of compliance ($-2,8452 \times 10^{-8}$), mobility ($1,573420474 \times 10^{-5}$) and inertance ($0,000053228$).

Keywords: syptoms, Fast Fourier Transform, vibration

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, jumlah penduduk semakin bertambah yang berarti semakin bertambah pula kebutuhan akan energi listrik. Salah satu solusi untuk permasalahan tersebut yaitu dengan membangun PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai penyedia energi listrik skala besar. Dalam perusahaan penyedia energi berskala negara ini, pemeliharaan sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas produksi dari perusahaan tersebut. Pemeliharaan (maintenance) berperan penting dalam kegiatan produksi dari suatu perusahaan yang menyangkut kelancaran atau kemacetan produksi, volume produksi, serta agar output yang diproduksi diterima konsumen dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang ditimbulkan oleh salah satu turbin uap yang ada pada PT PLN (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa dan memproyeksikan data vibrasi dengan metode Fast Fourier Transform. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam time domain dapat dilihat bahwa vibrasi tertinggi pada titik ukur 1 terletak pada arah aksial sedangkan vibrasi tertinggi pada titik ukur 2 terdapat pada arah horizontal. Pada frequency domain, dapat dilihat adanya fenomena gejala unbalance serta misalignment pada poros turbin titik 1 dan 2. Dari hasil perhitungan didapat juga bahwa hasil dari compliance ($-2,8452 \times 10^{-8}$), mobility ($1,573420474 \times 10^{-5}$) dan inertance ($0,000053228$).

Kata kunci : syptom, Fast Fourier Transform, vibrasi

I. PENDAHULUAN


Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar ke-4 dunia, Indonesia harus bisa dengan cermat memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Salah satu caranya yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Namun, untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik

negara, juga harus dengan cermat memantau kondisi dari alat pembangkit listrik yang dalam hal ini adalah turbin uap. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisa vibrasi dari poros turbin uap yang beroperasi dan mengetahui fenomena apa yang ada pada poros utama turbin uap

II. TEORI DASAR

2.1 Turbin Gas

Turbin gas itu adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari arus gas pembakaran. Dia memiliki kompresor naik ke-atas dipasangkan dengan turbin turun ke-bawah, dan sebuah bilik pembakaran di-tengahnya [1, 2].

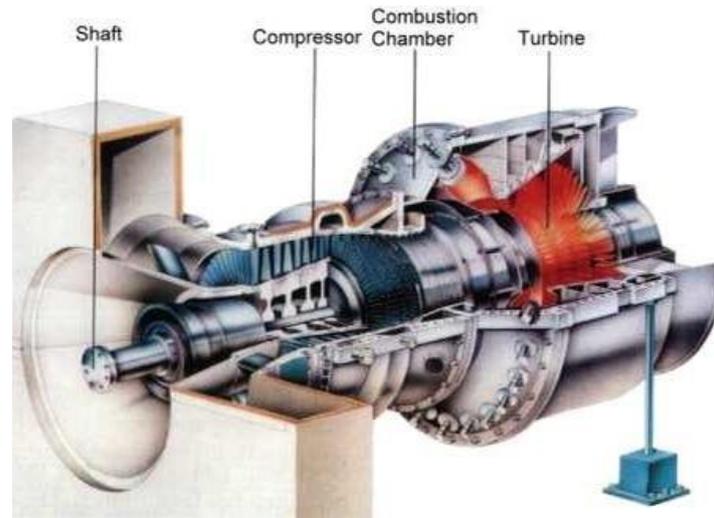

Gambar 2.1 Turbin Gas


2.2 Vibrasi Pada Turbin

Definisi Vibrasi & Proteksi System Komponen Vibrasi & Proteksi System Cara Kerja Vibrasi & Proteksi System Pengertian Vibrasi Getaran mesin (Mechanical Vibration) diartikan sebagai gerakan bolak-balik dari komponen mekanik dari suatu mesin sebagai reaksi dari adanya gaya dalam (gaya yang dihasilkan oleh mesin tersebut) maupun gaya luar (gaya yang berasal dari luar atau sekitar mesin) [3]. Kasus yang dominan dalam getaran permesinan adalah yang disebabkan oleh gaya eksitasi getaran yang berasal dari mesin tersebut. Unbalance adalah terjadinya pergeseran titik pusat massa dari titik pusat putarnya sehingga akan menimbulkan getaran yang tinggi. Besarnya amplitudo getaran sebanding dengan besarnya putaran (merupakan kuadrat dari putaranya).

2.3 *Time Domain dan Frequency Domain*

Time domain mengacu pada analisis fungsi matematika, sinyal fisik atau deret data (dalam hal ini vibrasi), sehubungan dengan waktu. Dalam domain waktu, nilai sinyal atau fungsi diketahui untuk semua bilangan real, untuk kasus waktu kontinu, atau pada berbagai contoh terpisah seperti dalam kasus waktu

Domain frekuensi mengacu pada analisis fungsi atau sinyal matematika sehubungan dengan frekuensi, bukan waktu. Sederhananya, grafik domain-waktu menunjukkan bagaimana suatu sinyal berubah dari waktu ke waktu, sedangkan grafik domain frekuensi menunjukkan seberapa banyak sinyal terletak di dalam setiap pita frekuensi yang diberikan pada rentang frekuensi [4].

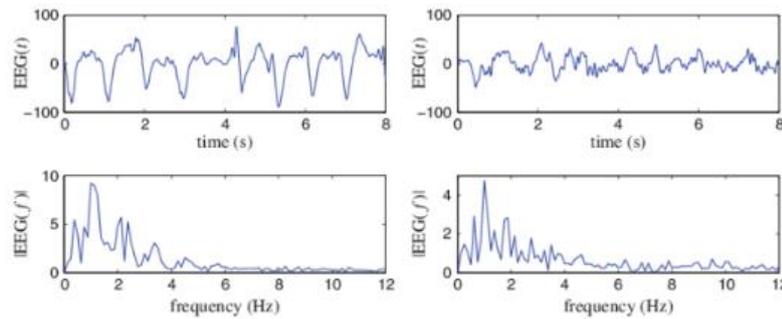Gambar 2.2 *Time Domain dan Frequency Domain*

2.4 Compliance, Mobility dan Intertance

Compliance secara umum merupakan ukuran berapa banyak struktur bergerak (perpindahan, x) untuk satuan input gaya (F). Kekakuan, atau ketahanan terhadap deformasi dari gaya input, sangat penting dalam dinamika struktural dan topik terkait kebisingan dan getaran. Getaran dapat dianggap sebagai rasio gaya yang bekerja pada struktur dengan kekakuannya. Intertance atau yang sering disebut dengan innertance merupakan perbandingan antara percepatan dan gaya. Mobility adalah salah satu parameter dari fungsi Frequency Response Function (FRF). Grafik umum, asymptote yang mendahului frekuensi alami meningkat secara linear seiring dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan nilai kekakuan. Kemiringan dari asymptote yang menggantikan frekuensi alami berkurang dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan massa.

2.5 Fast Fourier Transform


Fourier Analisis adalah proses matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah bentuk gelombang kompleks dengan menguraikan gelombang itu menjadi komponen sinusoidanya melalui proses transformasi gelombang fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi. Metode yang banyak digunakan untuk proses transformasi ini adalah Fast Fourier Transform (FFT).

Spektrum getaran FFT merupakan metode yang sangat berguna untuk analisis getaran mesin. Jika ada masalah mesin, spektrum FFT memberikan informasi untuk membantu menentukan sumber dan penyebab masalah dan, dengan tren, berapa lama hingga masalahnya menjadi kritis. Spektrum FFT memungkinkan untuk menganalisis amplitudo getaran pada berbagai frekuensi komponen pada spektrum FFT. Dengan cara ini, dapat mengidentifikasi dan melacak getaran yang terjadi pada frekuensi tertentu. Karena masalah mesin tertentu menghasilkan getaran pada frekuensi tertentu, maka informasi ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyebab getaran berlebihan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Vibrasi Mainshaft Kompresor

Dalam analisa data poros turbin, data pada titik 1 dan 2 ditinjau karena merupakan poros penghubung pada kedua ujung kompresor. Peninjauan data dilakukan untuk mendapatkan grafik *time domain* dan juga *frequency domain* dengan menggunakan Fast Fourier Transform.

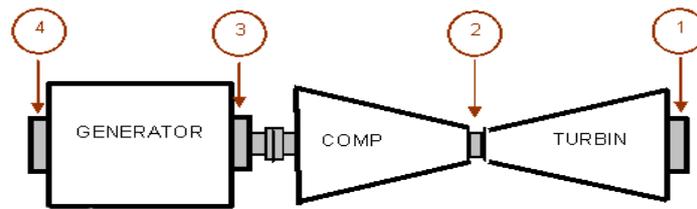

Gambar 3.1 Titik Ukur Vibrasi Turbin


Adapun data yang ditinjau berupa data vibrasi dalam mm/sec . Data vibrasi yang ditinjau memiliki 3 arah ukur yang bervariasi yaitu dalam arah horizontal , arah vertikal , dan juga arah aksial.

Tabel 3.1 Data Vibrasi Poros Titik Ukur Turbin

DATA VIBRA SI		1			2		
NOMOR PENGUKURAN	SUMBU PENGUKURAN	HU1	VU1	AU1	HU2	VU2	AU2
SATUAN		mm/sec	mm/sec	mm/sec	mm/sec	mm/sec	mm/sec
NORMAL		NOT AVA					
HIGH		NOT AVA					
11 Februari 2008	DATA	5,2	5,3	7	5	7,1	4,6
23 Februari 2008	DATA	4,7	5,1	4,3	5,4	6,6	4,9
09 April 2008	DATA	4,9	5,1	5	5,5	9,4	3,7
11 April 2008	DATA	5,3	6,6	4,5	5,6	9,6	3,3
23 Mei 2008	DATA	4,9	5,1	4,7	5,7	9,1	2,6
06 April 2010	DATA	5,7	7,5	11	14,2	8,9	3,7
12 Oktober 2010	DATA	11,1	8,4	12,4	15,1	8,7	4,1
22 April 2010	DATA	11,6	8,3	15,8	17,53	10,02	5,2
07 September 2010	DATA	11,14	9,12	15,67	16,43	11,21	4,81
28 September 2010	DATA	10,76	9,09	15,33	17,3	10,8	5,12
12 Oktober 2010	DATA	11,64	8,35	15,62	17,53	10,02	5,24
19 Oktober 2010	DATA	10,89	8,91	15,57	17,75	9,96	6,91
26 Oktober 2010	DATA	12,05	7,82	16,42	16,62	9,86	5,004
02 November 2010	DATA	10,91	8,56	16,05	17,44	9,26	5,36
09 November 2010	DATA	11,05	8,31	16,46	16,29	9,04	6,76
01 Desember 2010	DATA	7,34	6,56	12,39	14,55	11,23	5,45
10 Mei 2011	DATA	11,53	5,56	10,67	12,4	10,82	4,4
24 Mei 2011	DATA	12,89	6,67	12,05	12,07	10,74	4,94
14 Juni 2011	DATA	12,64	5,12	11,57	12,26	11,62	5,14
28 Juni 2011	DATA	7,44	4,56	9,26	10,89	11,91	5,4
12 Juli 2011	DATA	11,15	4,6	11,26	12,36	11,59	5,63
27 Juli 2011	DATA	12,11	5,64	11,77	12,27	10,64	4,14
09 Agustus 2011	DATA	12,42	5,21	11,46	12,5	11,26	5
23 Agustus 2011	DATA	12,86	5,26	11,65	12,79	11,94	4,8
06 September 2011	DATA	11,34	4,269	10,4	11,83	11,09	5,07
20 September 2011	DATA	10,99	5,15	10,26	11,79	11	4,63
04 Oktober 2011	DATA	11,35	5,74	11,62	14,24	11,11	4,12
18 Oktober 2011	DATA	12,77	6,06	12,67	14,65	10,84	5,01
22 November 2011	DATA	11,22	5,67	11,84	12,84	10,96	4,22
07 Desember 2011	DATA	12,1	5,95	12,29	14,82	10,52	4,77
22 Desember 2011	DATA	11,75	6,05	11,86	13,74	10,36	4,9
04 Januari 2012	DATA	13,35	5,54	12,4	12,86	11,43	5,74


3.2 Time Domain

Berikut merupakan *time domain* dari mainshaft pada titik 1 dan titik 2:

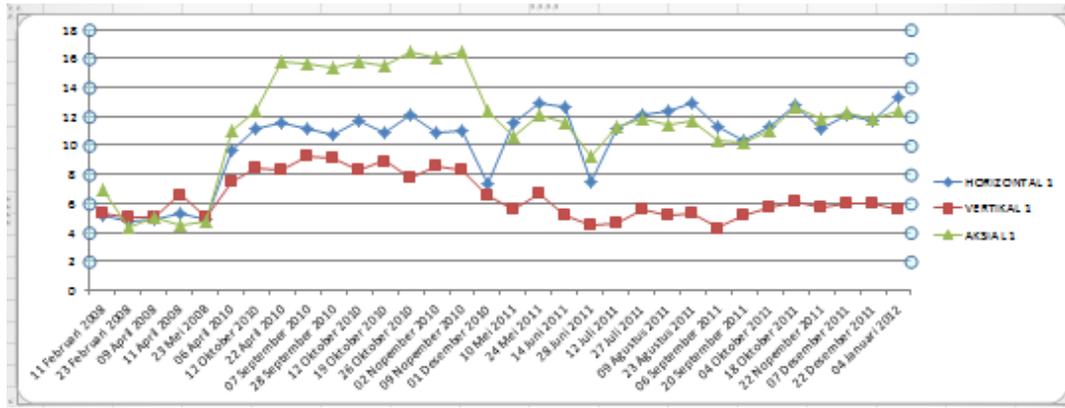

Gambar 3.2 Time Domain Titik 1

Pada time domain dapat dilihat bahwa vibrasi tertinggi pada titik ukur 1 terletak pada arah aksial sedangkan vibrasi tertinggi pada titik ukur 2 terdapat pada arah horizontal.

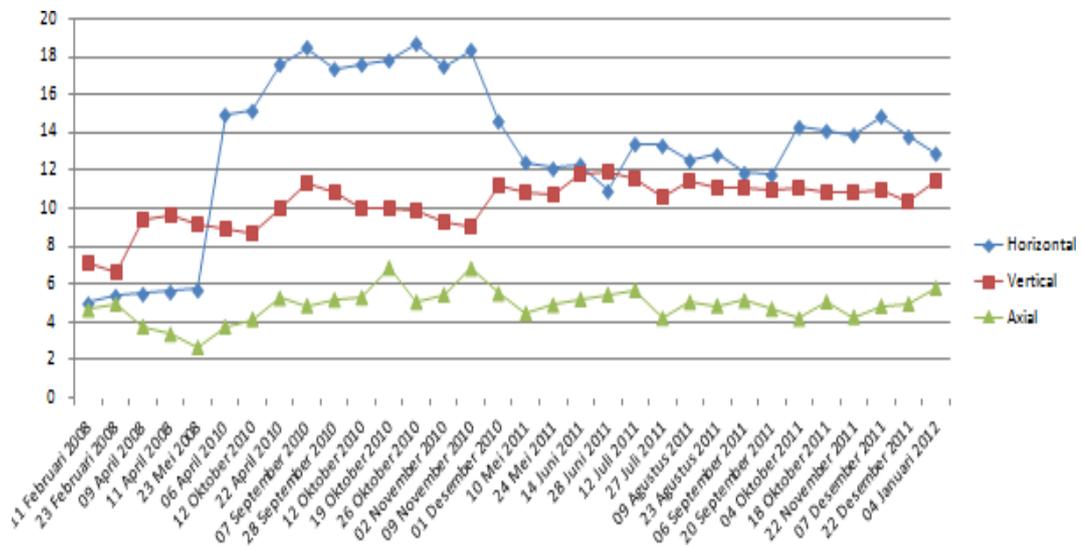


Gambar 3.3 Time Domain Titik 2

3.3 Analisa Frequency Domain Arah Horizontal

Dari data vibrasi Horizontal pada titik 1 dan titik 2, dilakukan dengan menggunakan FastFourier Transform.

Dari pengolahan data FFT data vibrasi ,maka didapat grafik spectrum vibrasi poros kompresor titik 1 dan 2 pada arah horizontal.

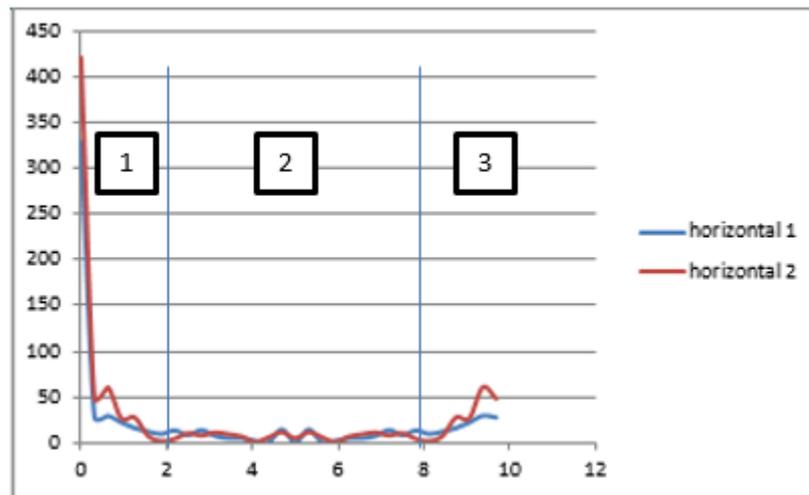

Gambar 3.4 *Frequency Domain* Horizontal Titik 1 dan 2

Pada grafik spectrum diatas dapat dilihat adanya symptom *unbalance* pada grafik horizontal titik 1 dan juga symptom *unbalance* yang mengarah kepada *misalignment* pada grafik horizontal titik 2.


Pada grafik horizontal titik 1 dapat dilihat adanya *first harmonic* pada frekuensi 0,4 sedangkan pada grafik horizontal titik 2 tidak ada *first harmonic*.

Pada grafik potongan ke 2 ini dapat dilihat adanya getaran agak tinggi dari kompressor (titik 2) dan juga getaran tersebut dapat dikatakan hampir periodic, sedangkan pada grafik biru (titik 1), terlihat adanya getaran vibrasi yang tidak beraturan dari turbin, jika kondisi turbin bagus, biasanya vibrasi yang dihasilkan lebih beraturan. Akan tetapi vibrasi yang dihasilkan pada titik 1 masih dalam kondisi yang tidak kritis atau layak beroperasi.

Pada potongan ketiga grafik horizontal ini dapat dilihat adanya symptom atau gejala arus balik atau *reverser power* dari kompressor. Reverse power merupakan aliran daya listrik dengan arah yang berlawanan dari seharusnya pada kompressor yang bermasalah. Daya listrik yang datang dari arah yang berlawanan menyebabkan kompressor yang menerima menghasilkan vibrasi yang lebih tinggi.

3.4 **Analisa *Frequency Domain* Arah Vertikal**

Dari pengolahan data vibrasi dengan FFT , didapat grafik spectrum vibrasi poros kompressor titik 1 dan 2 pada arah vertical.

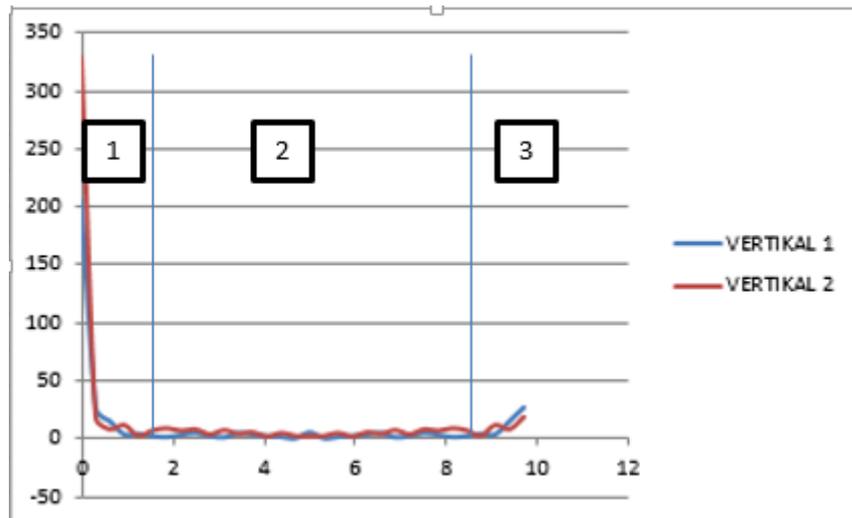


Gambar 3.5 *Frequency Domain* Vertikal Titik 1 dan 2

Pada grafik spectrum diatas dapat dilihat adanya symptom *unbalance* pada grafik horizontal titik 1 dan juga symptom *unbalance* yang mengarah kepada *misalignment* pada grafik horizontal titik 2.

Dalam grafik sebelumnya dapat dilihat adanya symptom atau gejala *looseness* pada grafik vertical titik 1 dan juga adanya symptom *bearing defect* pada grafik vertical titik 2 dengan *peak* spectrum pada frekuensi 2 dan juga 8.

3.5 Analisa *Frequency Domain* Arah Aksial

Dari pengolahan data vibrasi FFT , didapat grafik spectrum vibrasi poros kompresor titik 2 dan 3 pada arah aksial.

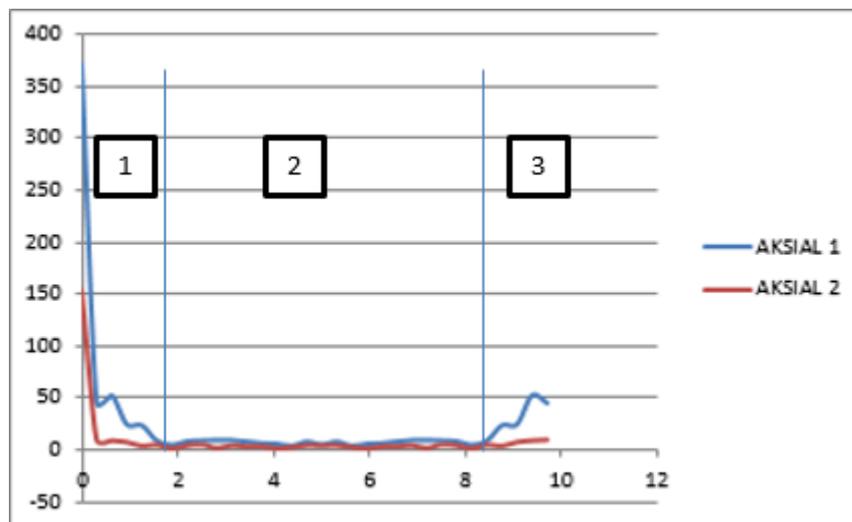

Gambar 3.6 *Frequency Domain* Aksial Titik 1 dan 2

Pada grafik spectrum diatas dapat dilihat adanya symptom *unbalance* pada grafik horizontal titik 1 dan juga symptom *unbalance* yang mengarah kepada *misalignment* pada grafik horizontal titik 2.

Dalam grafik bagian 1 dapat dilihat adanya symptom atau gejala *looseness* pada grafik vertical titik 1 dan juga adanya symptom *bearing defect* pada grafik vertical titik 2.

3.6 Perhitungan Compliance , Mobility dan Inertance

Setelah melakukan analisa fenomena pada poros kompresor, maka selanjutnya dilakukan analisa perhitungan terhadap compliance, mobility dan inertance daripada poros kompresor.

3.6.1 Hasil Compliance

Dari fungsi awal domain waktu yang merupakan $A \cos \omega t$, dapat didapatkan fungsi awal simpangan dengan mengintegrasikan fungsi awal $A \cos \omega t$.

Sehingga fungsi awal dari simpangan (*displacement*) merupakan :

$$\frac{A}{\omega} \sin \omega t \dots\dots\dots (3.1)$$


Dimana :

A = Amplitudo

ω = Kecepatan sudut (312.74 rad/s)

t = Waktu (s)

Dari fungsi awal simpangan (*displacement*) dibuat grafik berdasarkan fungsi tersebut secara horizontal, vertical, dan aksial. Dan dari ketiga fungsi tersebut dapat digabung menjadi 1 fungsi regresi yang digunakan untuk menghitung *compliance* dari poros turbin titik 3.

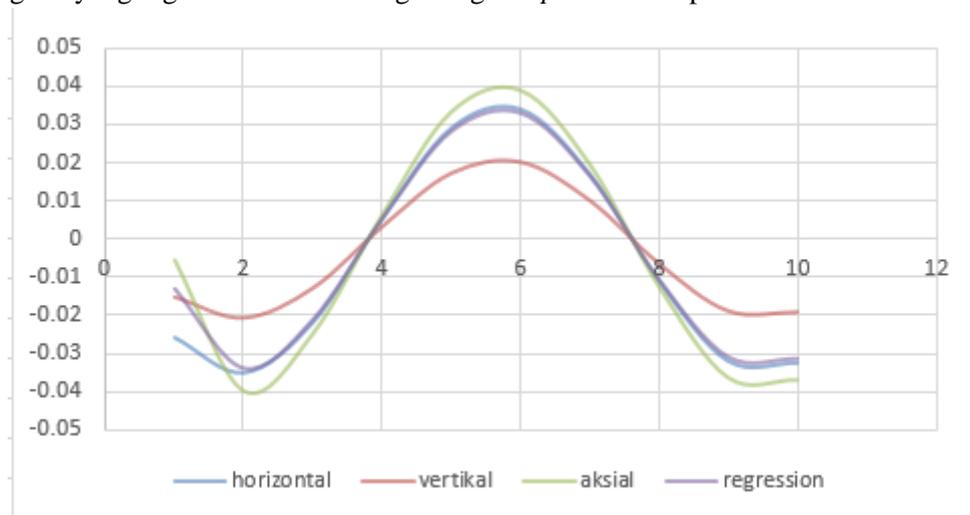

Gambar 3.7 Grafik Fungsi Compliance

Dari grafik regresi, maka didapatkanlah fungsi regresi simpangan yaitu :

$$\frac{4,99}{\omega} \sin \omega t \dots\dots\dots (4.2)$$

Danm kemudian dapat dihitung simpangan regresi dengan hasil : **-0.01296445**

Dari hasil simpangan regresi, dapat dihitung *Compliance* dengan menggunakan rumus :


$$Compliance = Displacement / Force \dots\dots\dots (4.3)$$

Dengan demikian maka didapat harga dari *compliance* sebesar **-2,8452E-08**

3.6.2 Hasil Mobility

Dari fungsi awal kecepatan (*velocity*), yang merupakan $A \cos \omega t$, dibentuklah grafik berdasarkan fungsi tersebut secara horizontal, vertical, dan aksial. Dan dari ketiga fungsi

tersebut dapat digabung menjadi 1 fungsi regresi yang digunakan untuk menghitung *mobility* dari poros turbin titik 3.

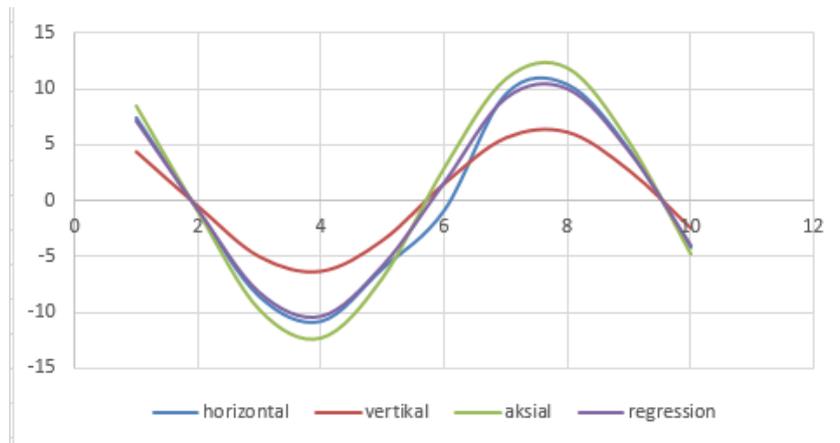

Gambar 3.8 Grafik Fungsi *Mobility*

Dari grafik regresi, maka didapatkan fungsi regresi kecepatan yaitu :

$$11,143 \cos \omega t \dots \dots \dots (4.4)$$

Maka didapatkan kecepatan regresi dengan hasil : **7.166782358**


Dari hasil kecepatan regresi, dapat dihitung *Mobility* dengan menggunakan rumus ():

$$Mobility = Velocity / Force \dots \dots \dots (4.5)$$

Dengan demikian maka didapat harga dari *mobility* sebesar **1,573420474E-05**

3.6.3 Hasil *Inertance*

Dari fungsi awal percepatan (*acceleration*), yang merupakan $A\omega \sin \omega t$, dibentuklah grafik fungsi tersebut secara horizontal, vertikal, dan aksial. Dan dari ketiga fungsi tersebut dapat digabung menjadi 1 fungsi regresi yang digunakan untuk menghitung *Inertance* dari poros turbin titik 3.

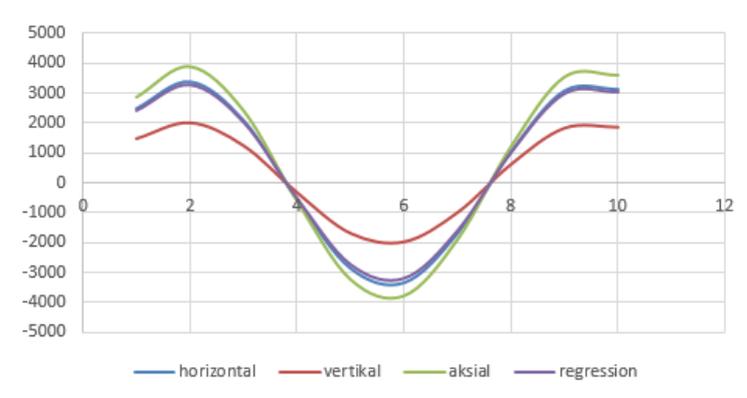

Gambar 3.9 Grafik Fungsi *Inertance*

Dari grafik regresi, maka didapatkan fungsi regresi percepatan yaitu :

$$- 11,14 \omega \sin \omega t \dots \dots \dots (4.6)$$

Maka didapatkan percepatan regresi dengan hasil : **2425.516573**

Dari hasil percepatan regresi, dapat dihitung *inertance* dengan menggunakan rumus :

$$Inertance = Acceleration / Force..... (4.7)$$

Dengan demikian maka didapat harga dari *inertance* sebesar **5,3228E-05**

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada *time domain* dapat dilihat bahwa vibrasi tertinggi pada titik ukur 2 terletak pada arah horizontal sedangkan vibrasi tertinggi pada titik ukur 3 terdapat pada arah aksial.
2. Pada *frequency domain*, dapat dilihat adanya fenomena gejala unbalance serta misalignment pada poros turbin titik 2 dan 3.
3. Adapun hasil dari compliance **-2,8452E-08**, mobility **1,573420474E-05** dan inertance **5,3228E-05**.

4.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian yang lebih bagus kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Disarankan ada penelitian lebih lanjut mengenai frequency domain horizontal titik 1 yang menunjukkan adanya kenaikan spectrum.
2. Disarankan adanya kajian lanjutan pada compliance, mobility, serta inertance pada poros kompresor secara simulasi dan teoritis.
3. Sebaiknya ada dilakukan simulasi lebih lanjut dengan menggunakan ANSYS pada poros titik ukur kompresor, turbin dan generator

REFERENSI

1. Mais, Jason "Spectrum Analysis" (Online) <https://www.skf.com/binary/tcm:12-113997/CM5118%20EN%20Spectrum%20Analysis.pdf> (diakses 28 Juni 2019)
2. Klingenberg, Larry "Frequency Domain Using Excel" (Online) http://www.stem2.org/je/Excel_FFT_Instructions.pdf (diakses 2 Juli 2019)
3. Kerr, Douglas A "The Fourier Analysis Tool in Microsoft Excel" (Online) http://dougkerr.net/Pumpkin/articles/Excel_Fourier.pdf (diakses 2 Juli 2019)
4. Aref, Mohamad "Fast Fourier Transformation of Vibration Signals using Microsoft EXCEL"(Online)https://math.arizona.edu/~atpmena/conference/proceedings/Mohammed_Aref.doc (diakses 8 Juli 2019)